

透水試験

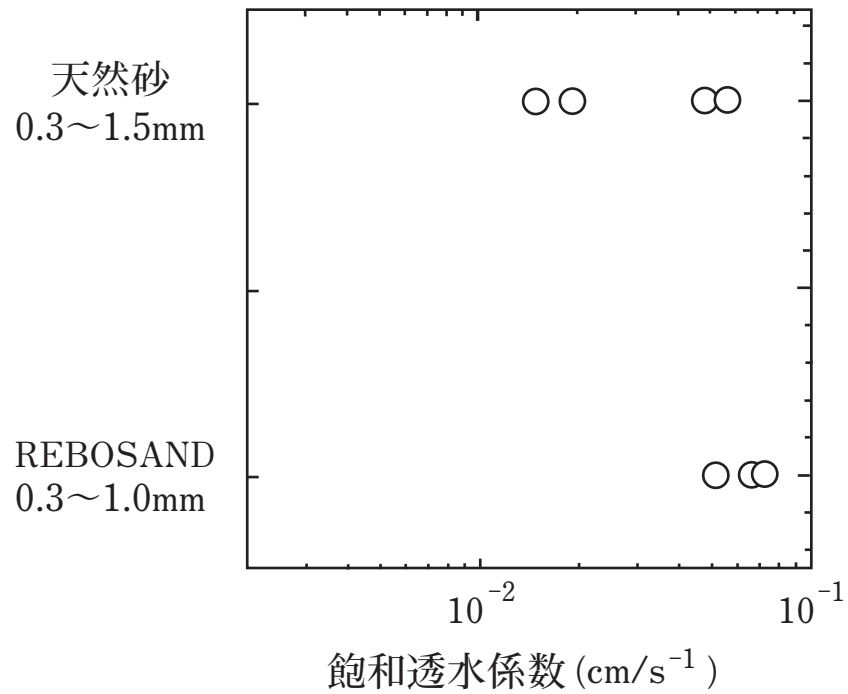


図1 飽和透水試験の測定結果(試料数：天然砂のみ4,その他は3)

表1 飽和透水係数の相乗平均値

部 材	飽和透水係数
REBOSAND(0.3~1.0mm)	$6.29 \times 10^{-2} \text{cm}/\text{s}$
天然砂 (0.3~1.5mm)	$6.99 \times 10^{-2} \text{cm}/\text{s}$